


符號說明

圖示及編號	名 稱	數 量
FR0012	乾粉滅火器1CP	84
FR0013	乾粉滅火器2CP	4
FR008	室內消防栓箱	3
FR009	室內消防栓箱	5
FR009	手動報警機 (PBL)	5
FR041	火警受信機	1
FR059	地址式局限型探測器(1位, 定址式)	77
FR094	手動報警機 (PBL)	16
FR101	緊急廣播主機	1
FR112	揚聲器(壁掛式)	62
FR131	出口標示燈	21
FR137	避難方向指示燈(雙面單向)	36
FR139	避難方向指示燈(雙面雙向)	1
FR159	避難梯(出口)	2
FR165	緊急照明燈(壁掛式)	93
FR601A	滅火器1CP 過期	6
FR601B	滅火器1CP 壓力不足	3
FR601Z	滅火器1CP 缺檢修環	7
FR620	出口燈 故障	1
FR620F	出口燈 無電源	1
FR640	緊急照明燈 故障	19
FR644	緊急照明燈 無電源	18
FR705A	水帶硬化	2

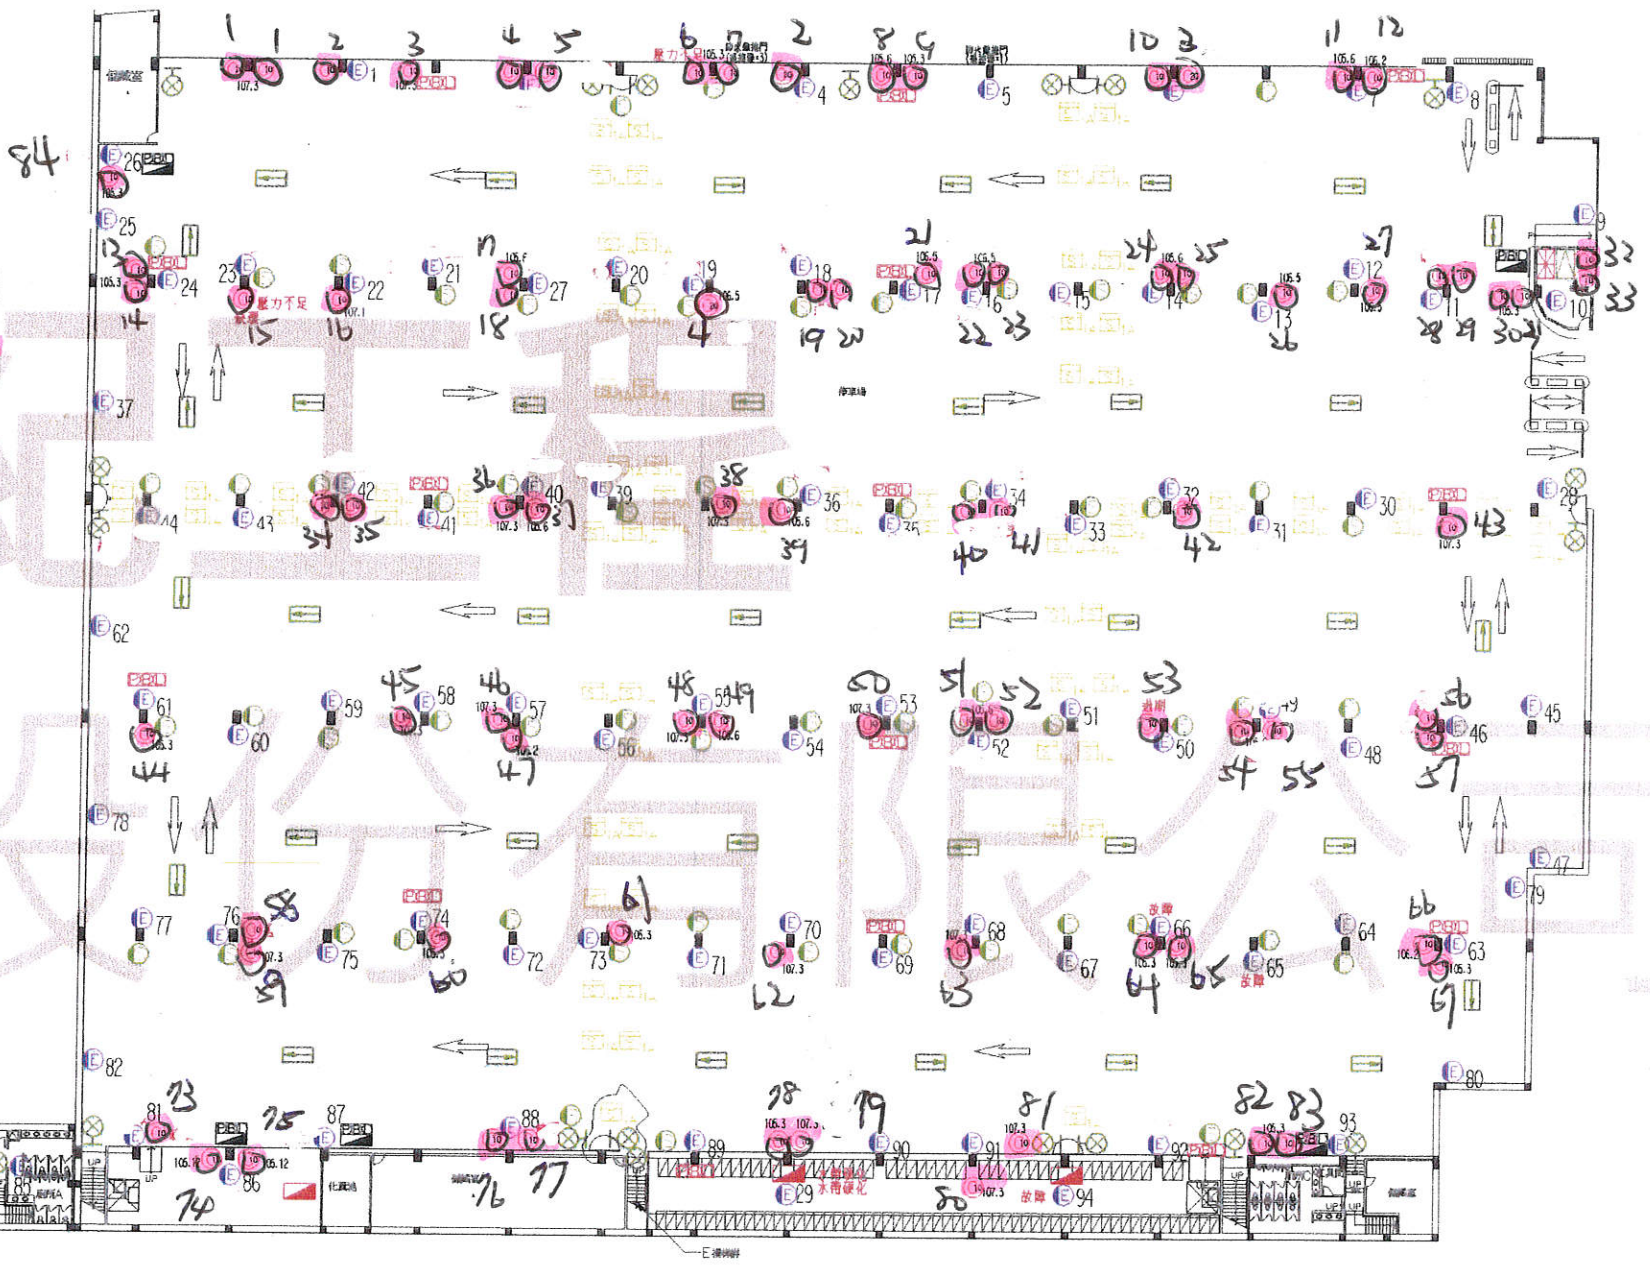

符號說明

圖示及編號	名稱	數量
FR001	乾粉滅火器	1
FR0012	乾粉滅火器ICP	10
FR003	二氧化碳滅火器	2
FR009	室內消防栓箱	2
FR009	手動報警機(PBL)	2
FR057	偵煙式局限型探測器	15
FR112	揚聲器(壁掛式)	3
FR131	出口標示燈	3
FR136	避難方向指示燈	3
FR165	緊急照明燈(壁掛式)	10
FR346	手動開關裝置	1
FR601B	滅火器ICP 壓力不足	1
FR601G	滅火器ICP 未標示	2
FR601H	滅火器ICP 未固定	4
FR620	出口燈 故障	1
FR620F	出口燈 無電源	1
FR660D	偵煙式探測器 脫落	1
FR702	火警標示燈故障(L)	1
FR782	結電阻	2

